



APLICAÇÃO Nº8

UTAN - COM BATERIA DE ÁGUA - SISTEMA A 2 TUBOS
E COMUTAÇÃO DE CICLO DE UM CHILLER BOMBA DE CALOR

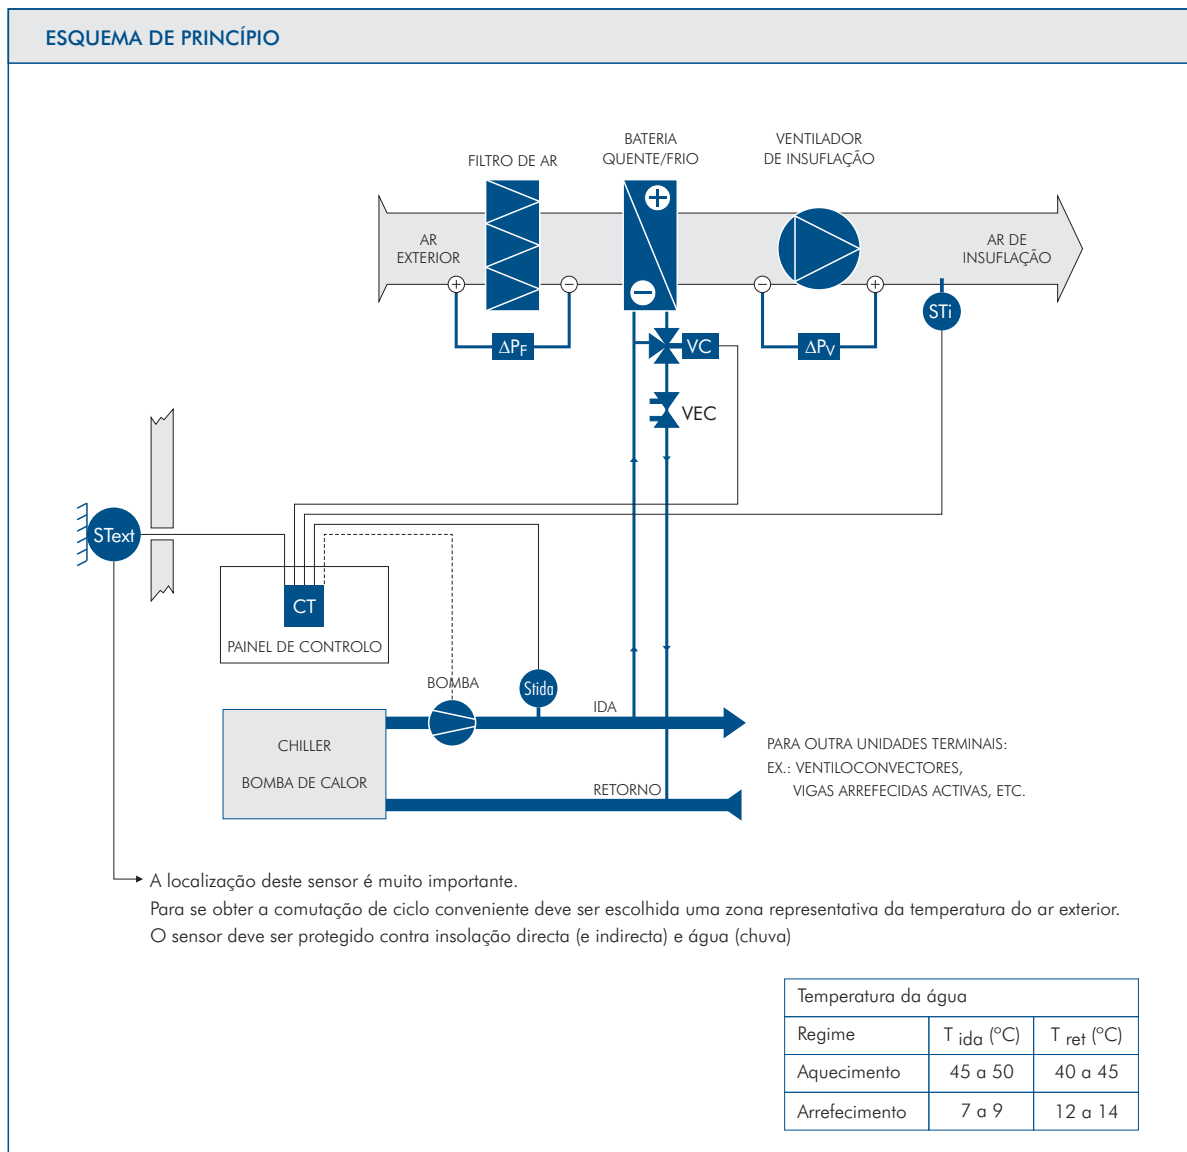

LISTA DE EQUIPAMENTO

St_i	Sensor de temperatura para conduta	A99LY-200C
St_{ext}	Sensor de temperatura exterior	A99EY-1C
St_{ida}	Sensor de temperatura de imersão	A99BB-300C + TS-9100-8905
CT	Controlador de temperatura	
	Módulo de controlo com 2 escalões	C450 CCN-3C
	Módulo de expansão com 2 saídas modulantes	C450 SQN-1C
	Módulo de alimentação (230 Vca) - opcional	C450 YNN-1C
VC	Válvula de controlo de 3 vias	R3 ... + LR24A-SR (1/2" a 1")
		R3 ... + NR24A-SR (1 1/4" a 2")
VEC	Válvula de equilíbrio de caudal (limite automático de caudal nominal)	ALPHA (DN15 a DN50)
ΔP_F	Pressostato diferencial (20 - 200 Pa) - Sinalização remota de filtro sujo	930.80 ...
ΔP_V	Pressostato diferencial (50 - 500 Pa) - sinalização remota do ventilador a funcionar	930.83 ...

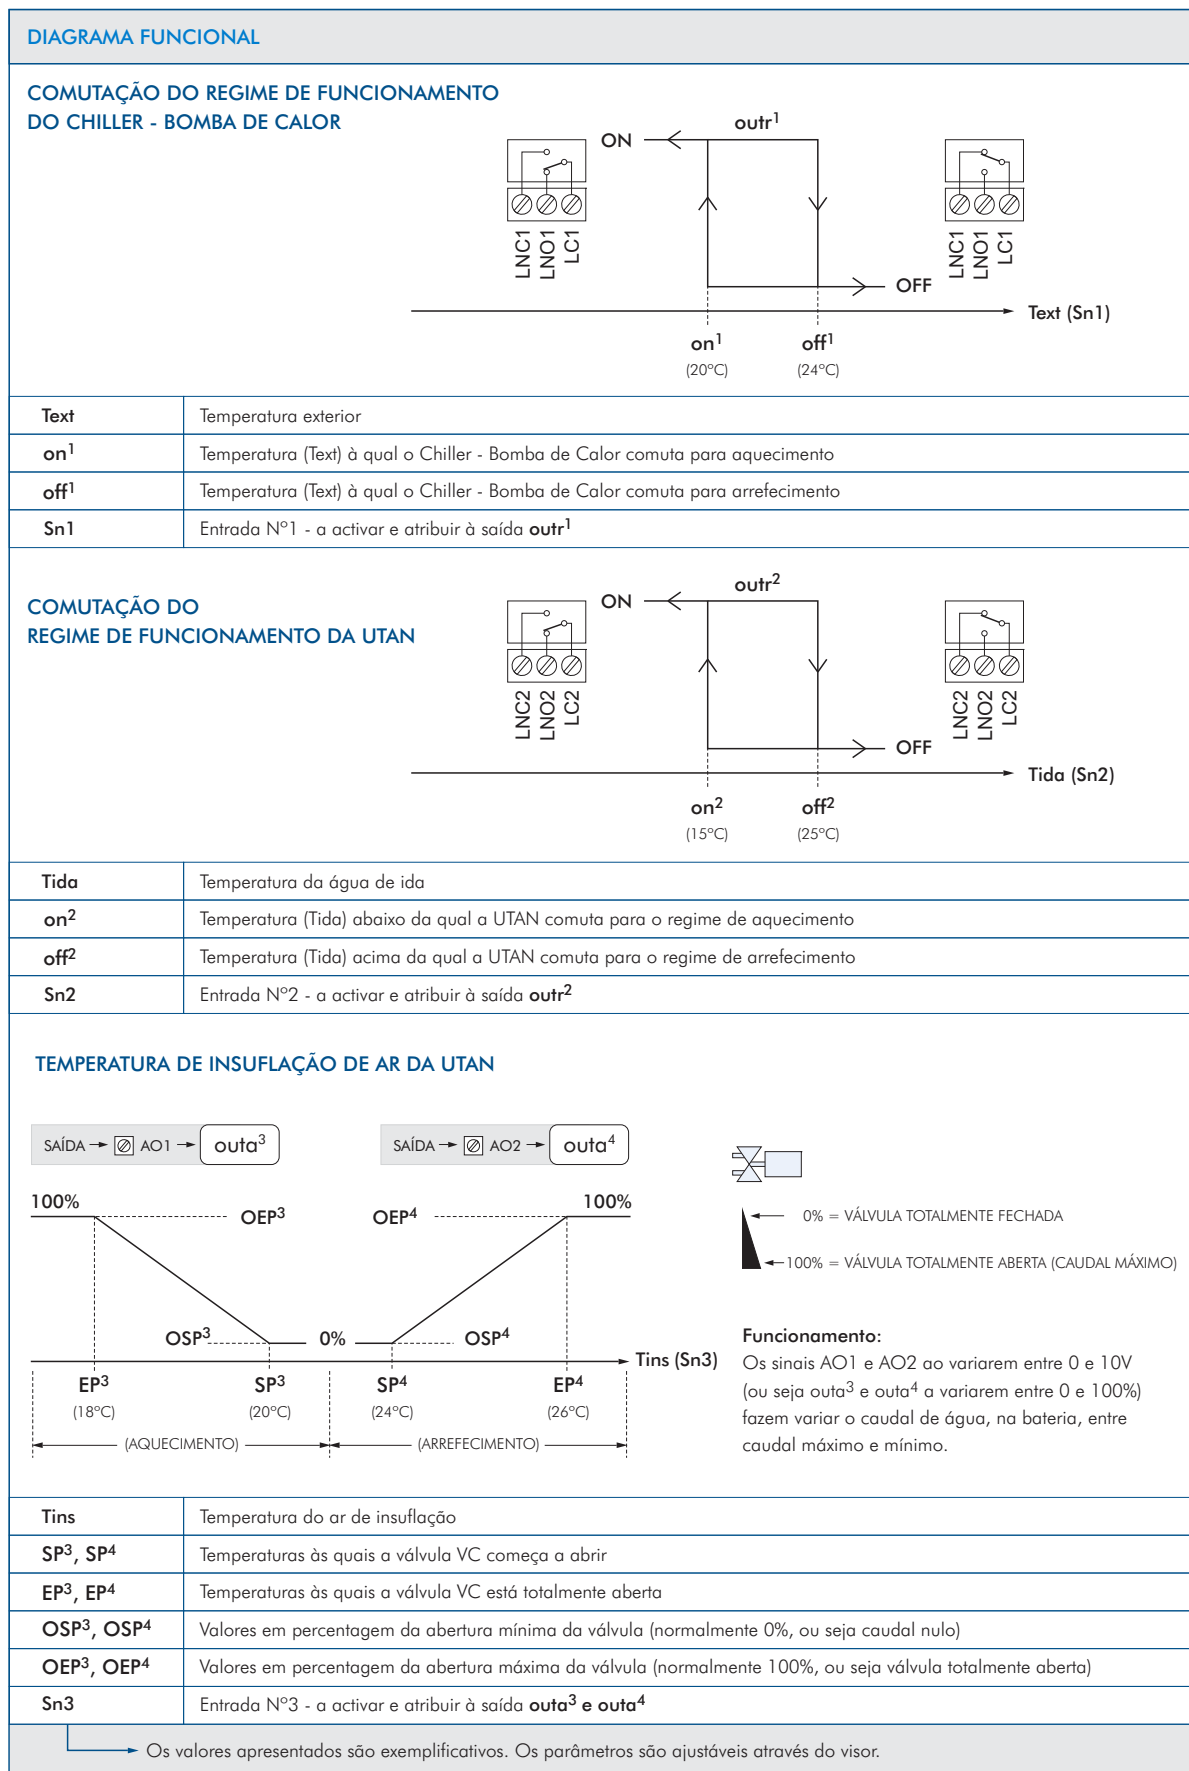

APLICAÇÃO Nº8 (continuação)

UTAN - COM BATERIA DE ÁGUA - SISTEMA A 2 TUBOS

E COMUTAÇÃO DE CICLO DE UM CHILLER BOMBA DE CALOR

