


Aplicação Nº10

Controlo de abertura modulante de 3 registo multilâminas em função da temperatura ou humidade relativa ambiente

M1 e M2 fecham (mín. 5% – ajuste mecânico) e M3 abre sempre que $T_{amb} < 16^{\circ}\text{C}$ ou $H_r > 60\%H_r$

ESQUEMA DE PRINCÍPIO

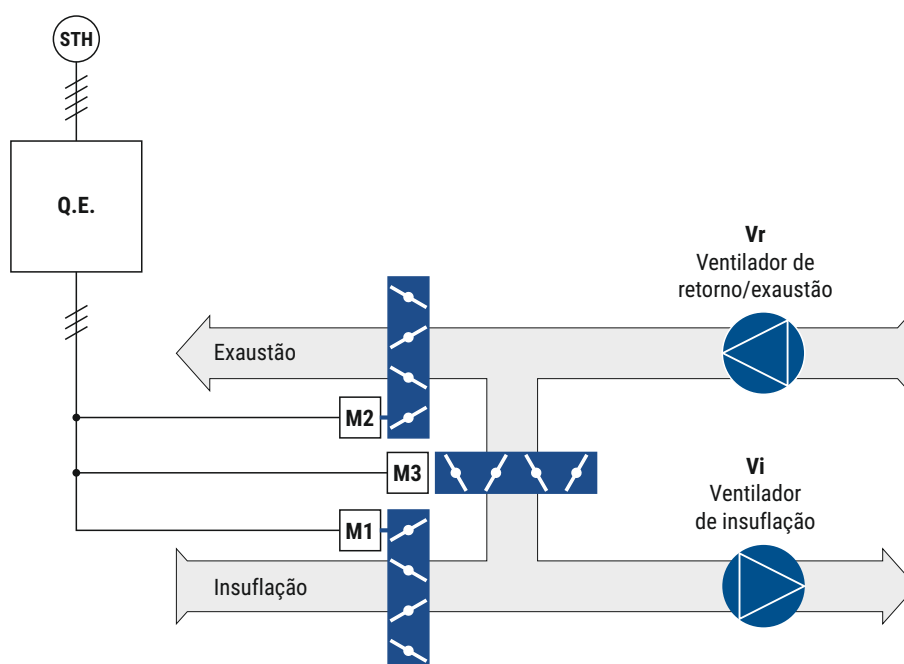

Lista de equipamento		Modelo
M1, M2 e M3	Registos de ar multilâminas motorizados, com atuadores modulantes 24V ; 0-10 VCC Marca Belimo	LM24A-SR
STH	Sensor/Transmissor de temperatura + humidade relativa ambiente Marca Belimo	22RTH-19-1

Aplicação N°10

Controlo de abertura modulante de 3 registo multilâminas
em função da temperatura ou humidade relativa ambiente

M1 e M2 fecham (mín. 5% – ajuste mecânico) e M3 abre sempre que $T_{amb} < 16^{\circ}\text{C}$ ou $Hr > 60\%Hr$

ESQUEMA ELÉCTRICO - ALIMENTAÇÃO a 24 VCA

