


EQUÍLIBRIO DE CAUDAIS DE ÁGUA EM GRANDES INSTALAÇÕES


HOTEL W - ALGARVE

Sugestão de distribuição de água quente e fria

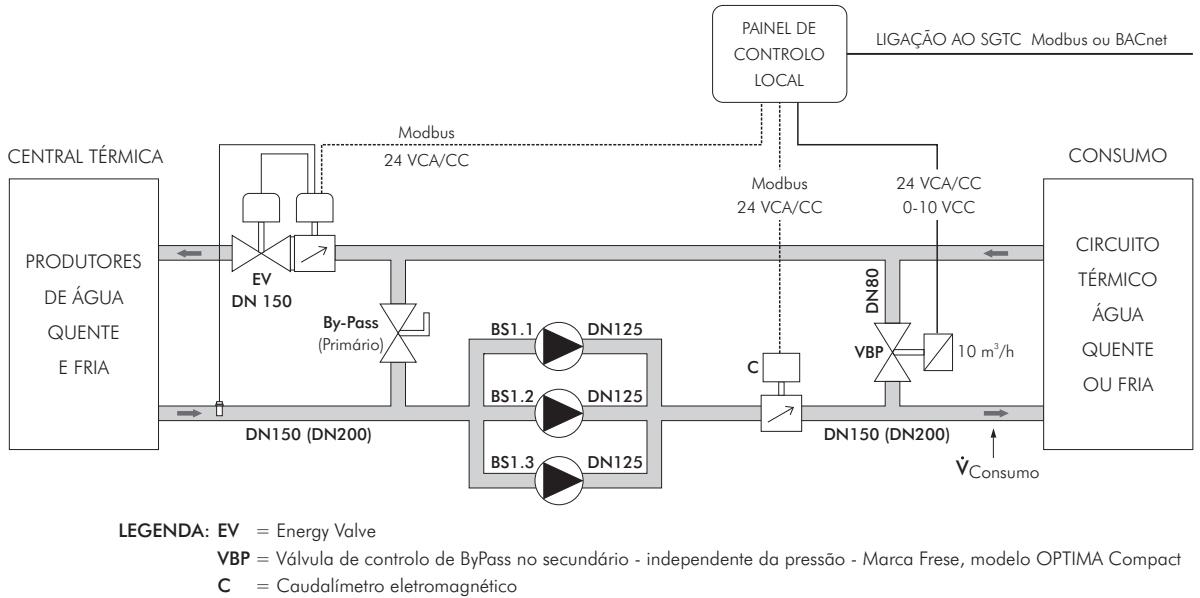

CONTROLO E CAUDAL MÍNIMO NA(S) BOMBA(S) SECUNDÁRIA(S)

GRÁFICO FUNCIONAL

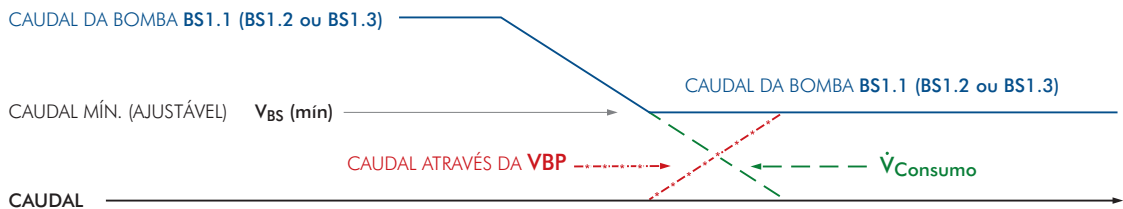

FUNCIONAMENTO: Sempre que o caudal total nas unidades terminais ($\dot{V}_{Consumo}$) for inferior ao caudal mínimo recomendado nos circuladores BS1.1, BS1.2 ou BS1.3 a válvula VBP irá abrir de modo a compensar essa diferença.

EQUILÍBRIO ENTRE CAUDAL SECUNDÁRIO E CAUDAL PRIMÁRIO

GRÁFICO FUNCIONAL

